


損失処理承認の概要

1 趣 旨

公立大学法人熊本県立大学は、地方独立行政法人法（以下「法」という。）第40条第2項に基づき、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

熊本県知事は、同条第2項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴く必要があるため、今回、当該損失処理にかかる意見を伺うもの。

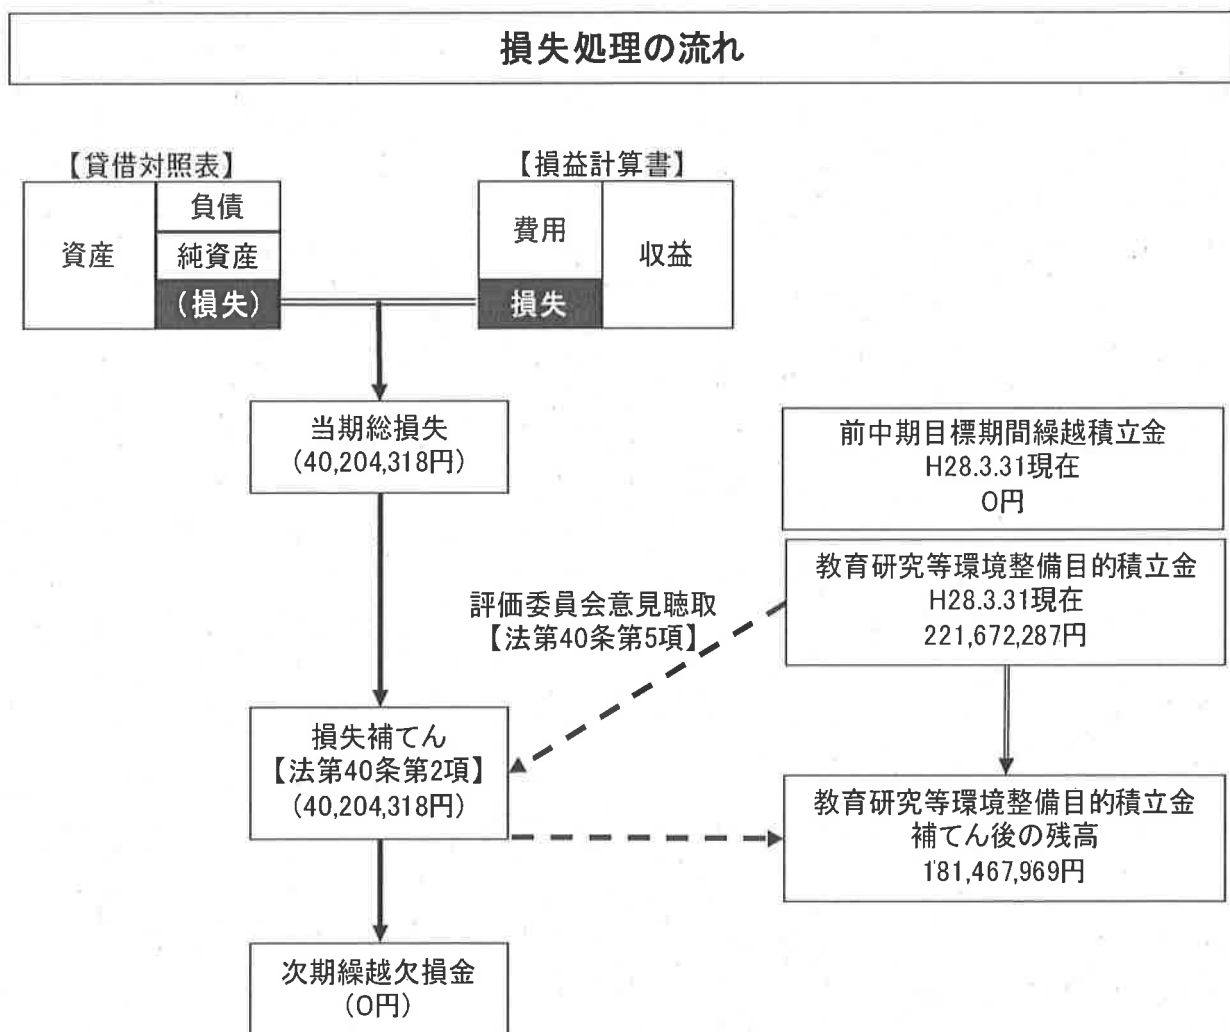

教育研究等環境整備目的積立金及び前中期目標期間繰越積立金の執行状況

(単位:円)

年度	当期総利益 ▲は損失	教育研究等環境整備目的積立金			前中期目標期間繰越積立金			取り崩した積立金の使途
		期首残高	取崩額	期末残高	期首残高	取崩額	期末残高	
H18	78,851,304		0	78,851,304				
H19	72,629,140	78,851,304	0	151,480,444				
H20	66,711,453	151,480,444	0	218,191,897				
H21	77,658,754	218,191,897	36,151,500	259,699,151				大ホール空調設備改修工事
H22	110,815,860	259,699,151	69,865,329	300,649,682				環境関係機器購入並びにサブアリーナ外壁その他改修工事設計委託 小室グラウンド整備設計委託並びに講義用机購入等
H23	64,166,045	300,649,682	108,543,781	256,271,946				サブアリーナ改修工事並びに環境関係機器購入 小室グラウンド整備工事並びに環境関係備品購入
H24	105,119,903	0	0	105,119,903	256,271,946	23,940,000	232,331,946	木質構造加工システム購入
H25	118,987,322	105,119,903	0	224,107,225	232,331,946	83,469,750	148,862,196	リアルタイムPCR装置購入 文学部棟外壁改修工事 低空ソケットシステム購入 環境共生学部西棟トイレ改修工事 栄養学自動分析装置
H26	2,439,438	224,107,225		226,546,663	148,862,196	98,073,372	50,788,824	貸借対照表の資産に計上されるもの 79,623,400円 ・太陽光発電システム導入工事 ・研究機器購入 ・生体ガス分析用質量分析装置 DNAシーケンサー マルチモーダリーダー 損益計算書の費用に計上されるもの 18,449,972円 ・砂入り人工芝コート補修工事 ・小室グラウンドサッカースタジアム補修工事 ほか
H27	▲ 40,204,318	221,672,287	4,874,376	221,672,287	50,788,824	50,788,824	0	貸借対照表の資産に計上されるもの 55,663,200円 ・研究機器購入 顕微鏡観察システム 真空凍結乾燥機 等 ・環境共生学部西棟遮り廊下雨除け設置工事
	▲ 40,204,318	221,672,287	40,204,318	181,467,969				今回、損失処理として目的積立金取崩し承認の御意見を伺うもの